




FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE
COM PRESILHA E MINICAPTOR EM ALVENARIA

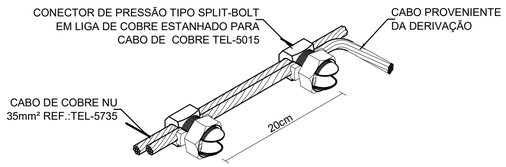


DERIVAÇÃO DO CABO DE COBRE
COM CONECTOR DE PRESSÃO

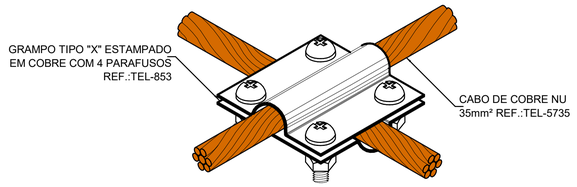


CONEXÃO EM "X"
ENTRE CABOS DE COBRE 35mm²

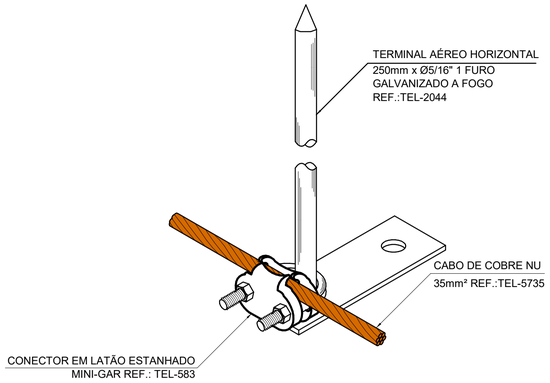


CONEXÃO ENTRE CABO DE
COBRE 35mm² E MINICAPTOR

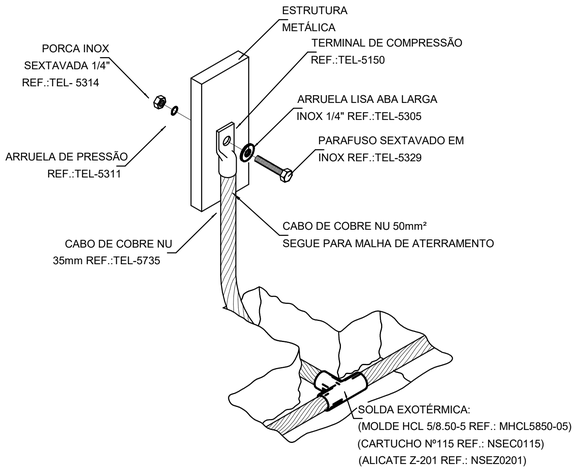


DETALHE DA CONEXÃO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS COM A MALHA DE ATERRAMENTO

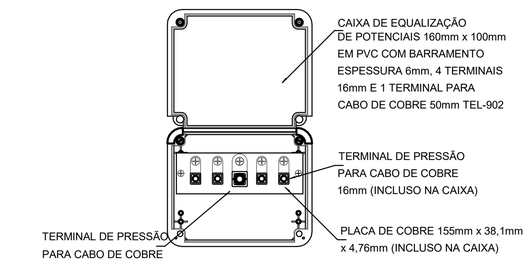


DETALHE DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO
PARA EMBUTIR REF.: TEL-902

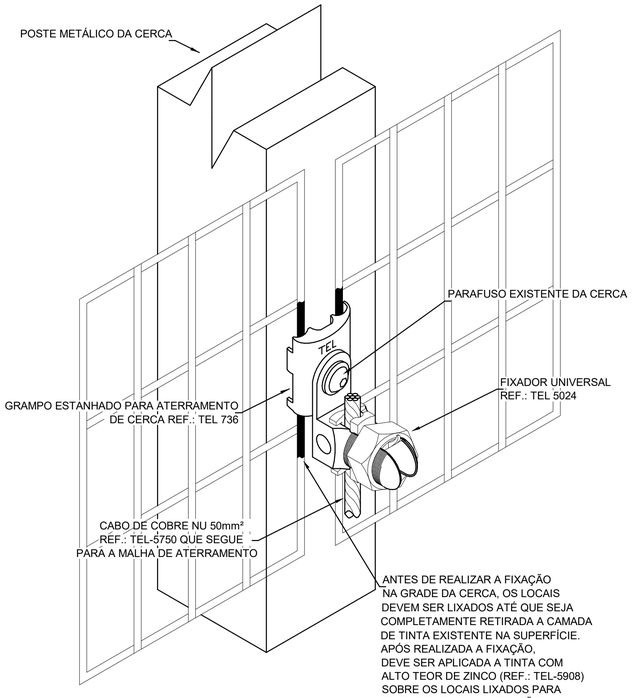


DETALHE DE EQUALIZAÇÃO DE CERCAS
USANDO O CONECTOR TEL-736 COM SAÍDA PARA ATERRAMENTO

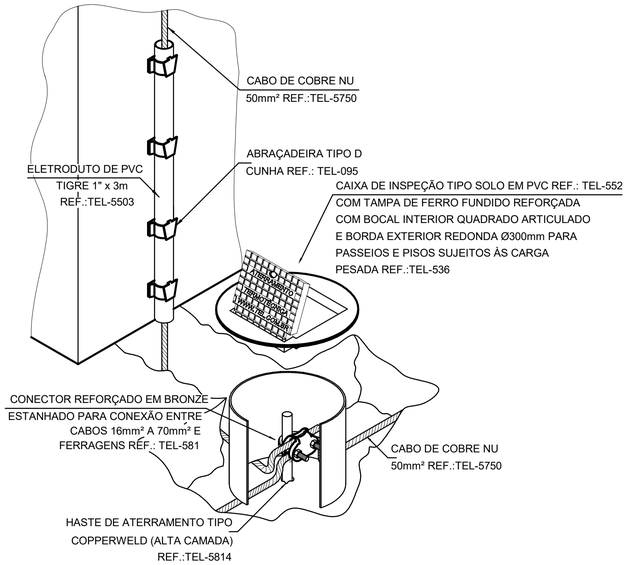


DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO
TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA

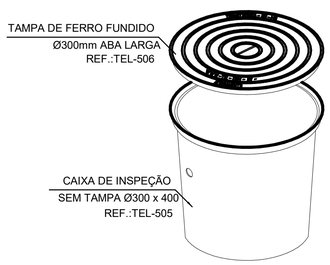


DETALHE DA CAIXA
DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO

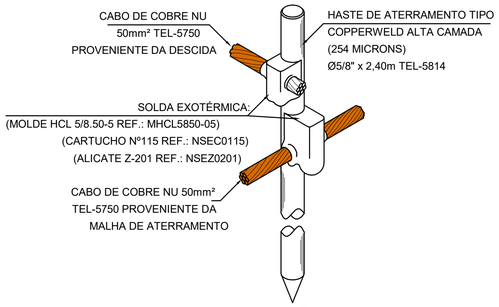

DETALHE DA CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

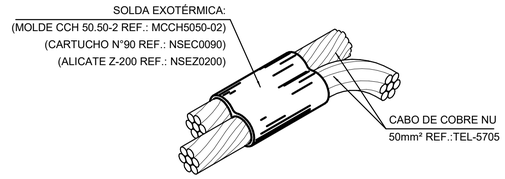

DETALHE DE SOLDA
EXOTÉRMICA ENTRE CABOS

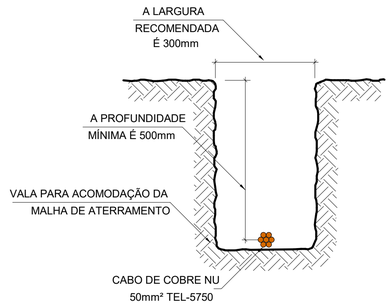

DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

TABELA DE REVISÃO

Número	Descrição	Emitido por	Data
R00	EMISSÃO INICIAL	RAYAN NUNES	06/10/2023
R01	REVISÃO GERAL CONFORME ALTERAÇÕES EM ARQUITETURA	RAYAN NUNES	08/12/2023
R02	REVISÃO DE DETALHES CONFORME ALTERAÇÕES EM ARQUITETURA	GABRIEL ALAPONE	08/01/2024

Mais Arquitetura, Engenharia & Construção

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC**

OBRA: **QUADRA NOVA TRENTO**

NOME PROJETO: **A064-2023-QDBAIXO-EPR**

DISCIPLINA: **SPDA E ATERRAMENTO**

ASSINATURAS:

MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA. 31562680001336

Arq. Hildo Mazzali Junior
CAU/SP: A106751-6
RRT: 13985180

ETAPA: PE

RESUMO DE CONTEÚDO DE FOLHA: **Detalhes Gerais SPDA e Aterramento**

DESENHO:	COORDENADOR:	REVISÃO:	ESCALA:	FOLHA:
GABRIEL ALAPONE	CASSIA MURAT	R02	1 : 900	05

DATA: **08/01/2024**

ARQUIVO: **A064-2023-QDBAIXO-EPR-PE-FL05-R02**