
ARQUITETURA
ENGENHARIA

Cliente:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**	Data inicial:	12/08/2025
Local Serviço:	**DISTRITO AGUTI**	Data final:	12/08/2025

Sondagem: SP-01 Cota (m): 0,00

Resp. Técnico: JULIA DALSENTER - CAU/BR 106790-7

Prof. (m)	Nº Amostras	Golpes 1º + 2º	Golpes 2º + 3º
1,00	1	4	5
2,00	2	6	5
3,00	3	4	6
4,00	4	5	5
5,00	5	8	9
6,00	6	7	10
7,00	7	10	12
8,00	8	14	14
9,00	9	20	22
10,00	10	25	28
11,00	11	29	33
12,00	12		
13,00	13		
14,00	14		
15,00	15		
16,00	16		
17,00	17		
18,00	18		
19,00	19		
20,00	20		

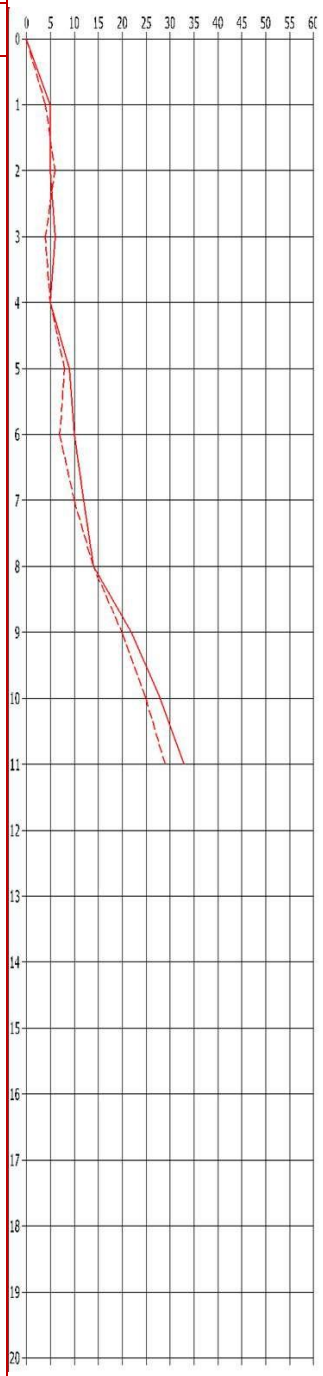

Profundidade camadas	Descrição dos Solos
3,20	Silte arenoso medianamente compacto
5,30	Silte arenoso compacto
9,00	Areia muito compacta
10,80	Areia muito compacta

Prof. N.A (m): NÃO ENCONTRADO

Obs.: